

# ABS turbokompressor HST 2500 A-modely

Jednostupňový radiální centrifugový turbokompresor pro dodávku vzduchu bez rizika znečištění olejem. Řízením otáček turbokompressoru je kontinuálně optimalizována spotřeba elektrické energie v závislosti na změně teploty nasávaného vzduchu a rozdílu tlaků.

## Konstrukce

- Integrovaný vysokootáčkový elektrický motor
- Frekvenční měnič
- Magnetická ložiska bez potřeby mazání
- Přepouštěcí ventil
- Místní ovládání
- Všechny diagnostické prvky potřebné pro monitorování
- Protihlukový kryt
- Vše namontováno na společném základním rámu
- Příslušenství pro sání/výtlak (volitelné)

## Vysokootáčkový elektrický motor

Vzduchem chlazený vysokofrekvenční elektrický motor s řízením otáček. Oběžné kolo a chladící ventilátor jsou upevněny přímo na hřídel motoru. Vertikálně uložený motor je vybaven magnetickými ložisky a řízením otáček.

## Frekvenční měnič

Zabudovaný frekvenční měnič pro řízení otáček motoru a optimální účinnost ve všech pracovních bodech.

Rozběh s funkcí soft start. Obsahuje Rfi filtr, který zamezuje rušení radiových frekvencí, způsobené provozem měniče.

## Oběžné kolo

Oběžné kolo vyrobené z jednoho odlitku slitiny DURAL na numericky řízeném obráběcím stroji technologií CAM.

Tvar oběžného kola s trojrozměrně tvarovanými lopatkami, individuálně optimalizovaný pro provozní rozsah turbokompresoru.

## Magnetická ložiska

Dvě radiální ložiska, každé s osmipólovými magnety, dvě axiální ložiska, každé s dvoupólovými magnety, a kontinuální měření polohy rotoru řízené aktuálním ovladačem magnetických ložisek. Obsahuje Rfi filtr.

### Charakteristika:

- Žádný mechanický kontakt mezi povrchy
- Žádné tření
- Žádné opotřebení
- Žádné mazání
- Provoz bez vibrací
- Kontinuální monitorování vývážení motoru




## Direktivy

- Direktiva o strojních zařízeních [MD], 98/37/EC
- Direktiva o nízkém napětí [LVD], 2006/95/EC
- Elektromagnetická kompatibilita [EMCD], 89/336/EEC + 93/31/EEC + 93/68/EEC

Zařízení je zkonstruováno a vyrobeno pro připojení na průmyslovou síť v souladu s normou EN61800-3. (Norma zařízení EMC pro systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnými otáčkami.)


## Testování

O výkonové a přejímací zkoušce každého zařízení dle ISO 5389, které jsou prováděny v naší zkušebně, je vystaven protokol. Naměřené hodnoty musí odpovídat hodnotám ve výkonové tabulce s výrobní tolerancí 2% a tolerancí měření 2%.

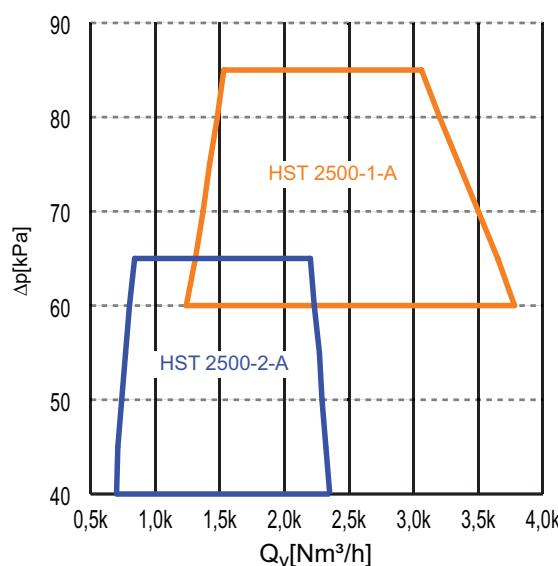

## Řízení průtoku

Řízení průtoku kompresorem je založeno na nepřímém měření průtoku prostřednictvím interních proporcionálních signálů zajištění frekvenčního měniče.

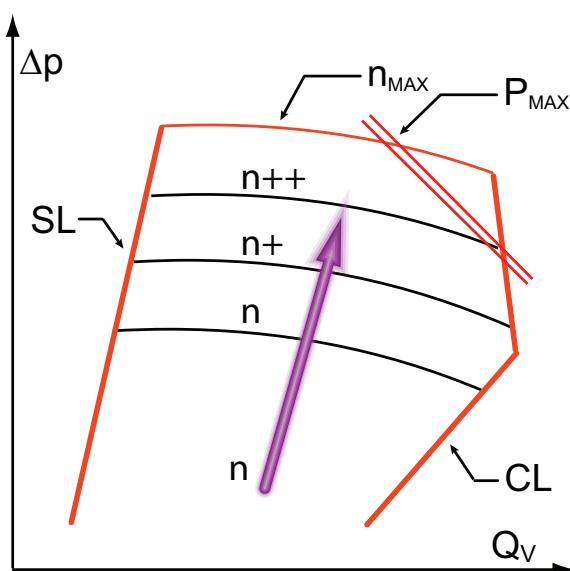

Mezní hodnoty těchto signálů jsou naprogramovány v aplikačním softwaru:

- mez pro oblast rázů [SL]
- maximální průtok [CL]
- maximální výkon [ $P_{max}$ ]
- maximální otáčky [ $n_{max}$ ]
- růst otáček [n]

## Parametry turbokompresoru

	HST 2500-1-A	HST 2500-2-A
Průtok vzduchu [Nm <sup>3</sup> /h]	~1250-3750	~700-2350
Nárůst tlaku [kPa]	60-85	40-65
Max. hladina hluku [dB(A)]*1	69	69
Příkon [kW]	90	69
Max. proud (400 V) [A]	146	107
Napětí [V]	380-690	380-690
Príkon pom. napájení [kW]	1	1
Proud pom. napájení [A]	10	10
Napětí pom. napájení [V]	380-500	380-500
Vstupní frekvence [Hz]	50/60	50/60
Třída ochrany -s nuceným chlazením	IP 33D IP 54	IP 33D IP 54
Tepelná ochrana	2 x Pt100	2 x Pt100

\*1) Hodnoty hluku jsou platné s izolací výstupního kužele (OCL).

## Ovládání turbokompresoru

### Komunikace

Standardně analogové a digitální I/O signály

Profibus nebo Modbus (volitelně)

### Sledované údaje

Kódy alarmů

Kódy chyb

Provozní parametry

Funkce ovladače magnetických ložisek MBC-12

### Dálkové ovládání

Dohled pomocí modemu (volitelně)

## Kvalita vzduchu

Chemická páry dle IEC 721-3-3	Prům. / Max [mg/m <sup>3</sup> ]
Oxid siřičitý	0,3 / 1,0
Sirovodík	0,1 / 0,5
Chlor	0,1 / 0,3
Chlorovodík	0,1 / 0,5
Fluorovodík	0,01 / 0,03
Amoniak	1,0 / 3,0
Ozon	0,05 / 0,1
Oxidy dusíku	0,5 / 1,0